



Rapporto di prova N°: 21025 - Campione N° 16688
Committente: C.A.M.A. S.r.l.
Via S.M. 25, 1, Monreale (PA)
Campionamento eseguito da: Sig. Gabriele Ciulla
Data del campionamento: 19/03/2025
Data inizio analisi: 20/03/2025
Data fine analisi: 27/03/2025
Tipologia del campione: Rubinetto uscita - acqua di pozzo
Luogo di campionamento: Via S.M. 25, 1, Monreale (PA) - uscita pozzo



Identificazione della prova	Unità di misura	Risultato	Valori di riferimento	
			D.Lgs 18/23 e s.m.i.	Metodo di prova
pH	---	7.7	6.5-9.5	ISTISAN 07/31
Colore	---	Accettabile	(1)	ISTISAN 07/31
Odore	---	Accettabile	(1)	ISTISAN 07/31
Sapore	---	Accettabile	(1)	ISTISAN 07/31
Torbidità	NTU	0.5	1.0	ISTISAN 07/31
Conducibilità	$\mu\text{S}/\text{cm}$	635	2500	ISTISAN 07/31
Residuo fisso a 180°C	mg/l	452.5	1500 M.C. (4)	ISTISAN 07/31
Ossidabilità	mgO ₂ /l	< 1	5.0	ISTISAN 07/31
Durezza totale	°F	45.1	≥ 15	ISTISAN 07/31
Calcio	mg/l	118.8*	100 (2) V.G.	ISTISAN 07/31
Magnesio	mg/l	37.4	50 (2)	ISTISAN 07/31
Cloruri	mg/l	85.6	250	ISTISAN 07/31
Solfati	mg/l	62.5	250	ISTISAN 07/31
Nitrati	mg/l	35.0	50	ISTISAN 07/31
Nitriti	mg/l	< 0.1	0.5	ISTISAN 07/31
Ione ammonio	mg/l	< 0.05	0.5	ISTISAN 07/31
Ferro	$\mu\text{g}/\text{l}$	< 5	200	ISTISAN 07/31
Cloro residuo	mg/l	< 0.05	0.20 V.C.	ISTISAN 07/31
Carica batterica a 22°	UFC/ ml	24	100	UNI EN ISO 6222:2001
Escherichia coli	UFC/100 ml	Assenti	Assenti	UNI EN ISO 9308-1:2014
Coliformi	UFC/100 ml	Assenti	Assenti	UNI EN ISO 9308-1:2014
Enterococchi	UFC/100 ml	Assenti	Assenti	UNI EN ISO 7899-2:2003

(1): Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale

(2): Valori indicati dal D.P.R. 236/88

(3): Data inizio analisi

(4): Valore indicato nel D. Lgs.31/01.

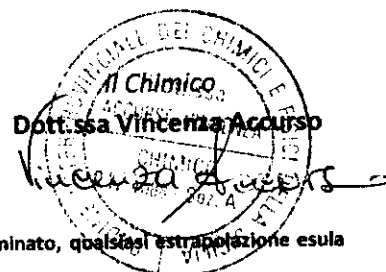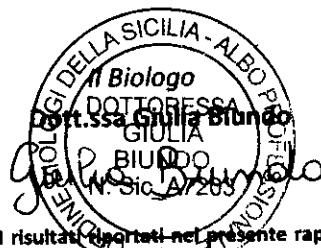

I risultati riportati nel presente rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione esaminato, qualsiasi estrapolazione esula dallo scopo di questo documento.